

## SAFETYTEST A3-S 63 A

Prüfgerät zur Wiederholungsprüfung an  
Lichtbogenschweißgeräten nach IEC 60974-4  
bzw. DIN VDE 0544-4

- Erfüllt die Anforderungen der Normen DIN VDE 0544-4 und IEC 60974-4
- Steuerung durch einen PC
- Prüfprozeduren leicht anpassbar
- Protokoll- und Terminlistenenerstellung unter MS WORD
- Speichern der Daten in einer ACCESS Datenbank
- Anpassung der WORD-Protokollformulare möglich
- Inklusive Messleitungen und Software
- Mit 63 A-Anschluss und mit integriertem 63 A-Industrieschutz



### Merkmale

Das Prüfgerät SAFETYTEST A3-S 63 A wird von einem PC gesteuert und erfüllt die Anforderungen der Vorschrift zur Wiederholungsprüfung an Lichtbogenschweiß-einrichtungen DIN VDE 0544-4 bzw. DIN IEC 60974-4. Die Prüfelektronik mit den Anschlüssen für Wechselstrom sowie Drehstrom 16 A, 32 A und 63 A befindet sich in einem etwa 10 kg schweren Koffer. Maße: ca. 475 mm x 375 mm x 200 mm. Der Netzanschluss erfolgt über einen 63A-Anschluss oder über entsprechende Adapter.

Die leicht zu bedienende im Lieferumfang enthaltene Steuersoftware A3-S-Remote ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Schweißgeräte. Die Sichtprüfung sowie die einzelnen elektrischen Prüfungen werden mit Fehlerbewertung nach Vorgabe der Vorschrift durchgeführt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch.

Nach der Prüfung kann ein Prüfprotokoll unter WORD gedruckt werden. Die Protokollformulare sind firmenspezifisch anpassbar. Alle Messergebnisse werden in einer Datenbank gespeichert. Neben den Messdaten werden die Gerätestammdaten verwaltet und zusammen mit Angabe der Termine der zuletzt durchgeführten und der nächsten Prüfung in Listenform dargestellt.

Gerätespezifische Prüfabläufe können bestimmten Stellen der Fabriknummer zugeordnet und beim Prüfen dann automatisch aufgerufen werden. Für die Verwaltung der Prüfprozeduren und die separate Durchführung der Prüfung können Administrator- und

Anwenderpasswörter vergeben werden. Die Software ist netzwerkfähig.

### Systemanforderungen

#### PC

- IBM-kompatibler PC Pentium
- 1024 MB RAM
- 1 freie USB 2.0 Schnittstelle
- 200 MB Festplattenspeicher frei

#### Software

- MS WINDOWS Version Me, 2000, XP, XP Professional, Vista, 7, 8, 8.1
- MS WORD 2000-2013

### Optionen

- **Plasma**  
Anschluss von Plasmageräten mit höheren Leerlaufspannungen als 300 V bis maximal 550 V
- **Separate Hilfsversorgung (AUX)**  
Separate Hilfsversorgung für die Elektronik zur Überprüfung von Schweißgeräten mit anderen Netzspannungen als 230/400 V

# Prüfung und Dokumentation

## Sichtprüfung


Die Sichtprüfung wird mit allen Details der Vorschrift angezeigt.



Sichtprüfung mit der Checklistenempfehlung der Vorschrift

## Elektrische Prüfung


Die Prüfung wird sowohl mit Min- als auch mit Max-Wert-Bewertung durchgeführt.

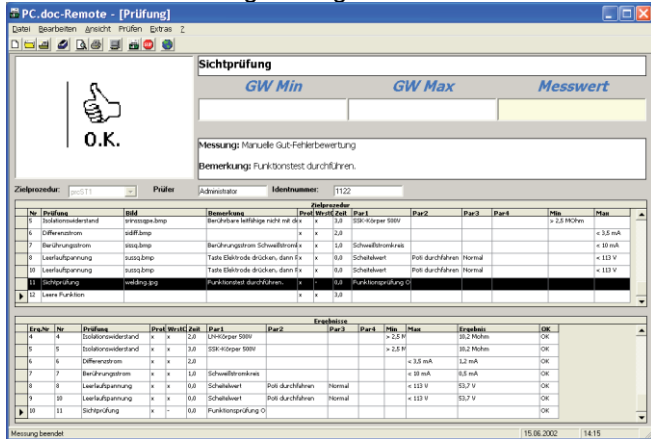

Elektrische Prüfung mit einblendbaren Bildern

## Prüfprotokoll


Das Prüfprotokoll wird unter WORD ausgedruckt und kann leicht angepasst werden.

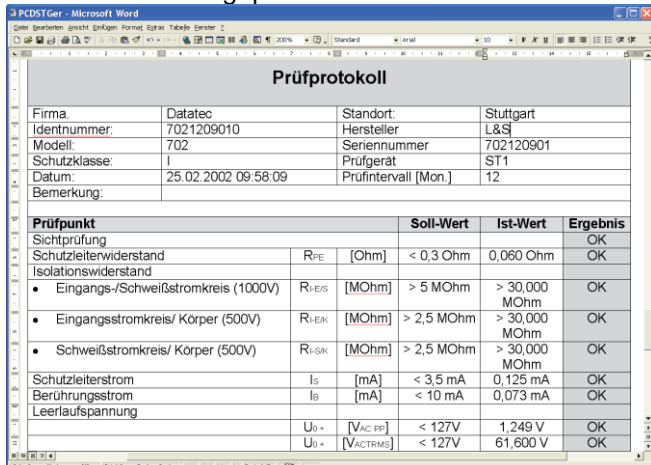

Prüfprotokoll unter WINWORD

## Stammdatenvverwaltung

Die Stammdatenvverwaltung beinhaltet sowohl Fabriknummern als auch Prüftermine

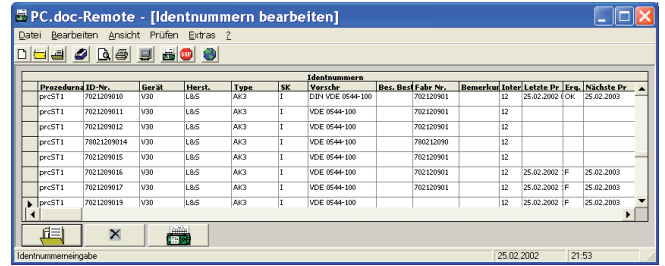

Liste der Gerätestammdatn und Termine

## Messungen (Gebrauchsfehler 5% v. M. + 1%v.B.)

<b>Schutzleiterwiderstand</b>	0,000 Ohm...2,000 Ohm, Messstrom 200 mA DC, 4-Leiter
<b>Isolationswiderstand</b> Eingangstromkreis gegen Schweißstromkreis	0 MOhm...30 MOhm, Prüfspannung > 500V DC (1000V DC), Kurzschlussstrom 1– 2 mA
<b>Isolationswiderstand</b> Eingangstromkreis gegen Körper	0 MOhm...30 MOhm, Prüfspannung > 500 V, Kurzschlussstrom 1– 2 mA
<b>Isolationswiderstand</b> Schweißstromkreis gegen Körper	0 MOhm...30 MOhm, Prüfspannung > 500 V, Kurzschlussstrom 1– 2 mA
<b>Schutzleiterstrom</b>	0,00 mA...15,00 mA, Differenzstrommessmethode
<b>Berührungstrom</b> des Schweißstromkreises	0,00 mA...15,00 mA, Messung über 2 kOhm und Körpernachbildung in beiden Polaritäten des Netzsteckers bei einphasigen Prüflingen
<b>Berührungstrom</b> elektrisch leitender nicht mit dem Schutzleiter verbundener Teile	0,00 mA...15,00 mA, Messung über 2 kOhm und Körpernachbildung in beiden Polaritäten des Netzsteckers bei einphasigen Prüflingen
<b>Leerlaufspannungs- prüfung im Schweißstromkreis</b>	0,00 ...300,00 V, 0,00 ...550,00 V (Plasma) unter Belastung eines verstellbaren Widerstandes (200 Ohm bis 5 kOhm), AC- Spitze und TRMS in beiden Polaritäten, automatische Stufenschalterfunktionsprüfung